


PLACÓWKA
PROJEKTORNI GAK
80-506 Gdańsk, ul. Dworska 29A

Współrzędne: Dł. 54°24'15.8"N Szer. 18°37'50.1"E

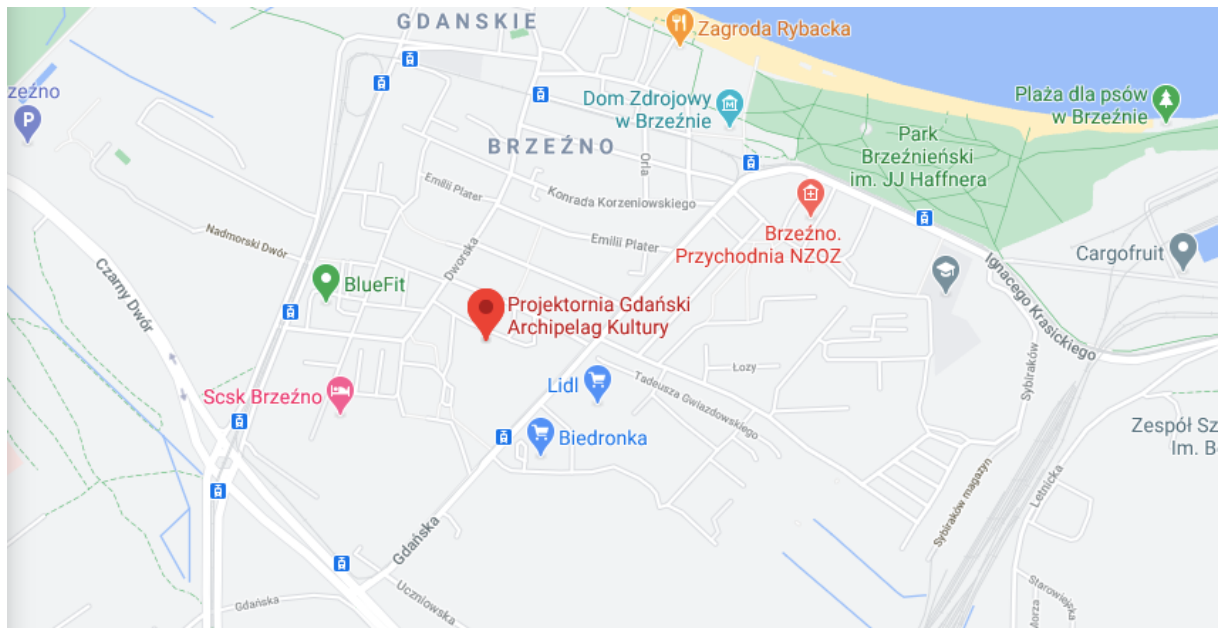

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

1.1 Trasa dojścia do budynku

- Od przystanku autobusowego do wejścia na teren, na którym znajduje się Projektornia GAK droga dojścia posiada przeszkody w postaci wysokich krawężników oraz nierównego podłoża w postaci płyt chodnikowych.
- Na trasie dojścia od wejścia na teren, na którym znajduje się Projektornia GAK, do wejścia budynku zastosowane są niestabilne i o niskim kontraście materiały wykończeniowe co utrudnia orientację i prowadzenie osób słabowidzących.
- Na terenie bezpośrednio przylegającym do (wokół) Projektorni GAK nie ma systemu prowadzącego.

1.2 Wyposażenie, elementy małej architektury, miejsca do odpoczynku

- Dojście do budynku Projektorni GAK, prowadzi z jednej strony drogą częściowo utwardzoną płytami brukowymi ażurowymi, z drugiej płytami chodnikowymi. Chodnik ma progi i wysokie krawężniki. Istnieje też możliwość przejścia pomiędzy blokami, ale ta droga nie jest utwardzona.

Za budynkiem Projektorni GAK występują elementy małej architektury w postaci ławek oraz śmietników.

1.3 Oznaczenie, tablice informacyjne, drogowaskazy

- Na trasie dojścia do budynku nie zastosowano oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille'a. Nie ma informacyjnych tablic kierunkowych.

1.4 Oświetlenie

- Trasa dojścia do budynku nie jest dobrze oświetlona.

• PARKING

2.1 Typ parkingu

- W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się 8 wyznaczonych miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe zbudowane są z płyty brukowej ażurowej.

- Przed wejściem do budynku jest możliwość postoju dla wsiadania/wysiadania pasażerów.

2.2 Parametry miejsc parkingowych

- Wymiar prostokątnego miejsca parkingowego w strefie użytkowanej przez Projektornię GAK, wynosi 2,3 m x 6 m.

2.3 Przestrzeń manewrowa

- Samochody parkowane są wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu, poza miejscami parkingowymi, w żadnym miejscu nie następuje blokowanie ramp krawężnikowych.

2.5 Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

- Nie na Nawierzchniowego Systemu Prowadzącego dla osób niewidomych i słabowidzących z miejsca parkingowego do wejścia do budynku.

- W bezpośrednim otoczeniu wejścia głównego nie ma czytelnego i intuicyjnego ciągu komunikacyjnego w oparciu o linię krawężnika.

2.6 Zastosowane materiały wykończeniowe

- Brak oznaczeń nawierzchni antypoślizgowym kolorem niebieskim RAL 5024.

2.7 Wyposażenie

- Parkingi są bezpłatne i ogólnodostępne.

2.9 Oświetlenie

- Miejsca parkingowe nie są specjalnie oświetlone.

2.10 Sygnalizacja do przywołania pomocy

- Na terenie parkingu nie zastosowano systemu przyzywowego, nie ma personelu obsługującego parking, brak łączności wewnętrznej i bezpośredniej linii telefonicznej uzupełnionej o wyświetlacz tekstu za pośrednictwem, którego osoba z niepełnosprawnością mogłaby się skontaktować z pracownikami Projektorni GAK i poprosić o pomoc, w projekcie budynku nie przewidziano w/w rozwiązań.

- Na ścianie budynku, po prawej stronie drzwi wejściowych zainstalowany jest, oznaczony dzwonek na wysokości 150 cm, który przywołuje pracownika Projektorni GAK, mogącego udzielić pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

3. WEJŚCIA

3.1 Dojście do budynku

- Budynek Projektorni GAK jest słabo widoczny z perspektywy ul. Dworskiej i ul. PCK, ze względu na zasłonięcie budynkami znajdującymi się na drodze prowadzącej do Projektorni GAK. Wejście do budynku jest na poziomie terenu, jest równe i nie występują progi lub inne przeszkody, nie występuje konieczność stosowania pochyli, schodów i poręczy.

3.2 Równorzędnie dostępne wejście do budynku

- Funkcjonuje jedno wejście główne do budynku i dwa wejścia boczne: pierwsze znajdują się bliżej parkingu, po lewej stronie od drzwi głównych oraz drugie wejście znajduje się od strony zaplecza budynku. Do obu wejść prowadzą schody.

- Tylko wejście główne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – drzwi otwierane ręcznie.

- Obiekt posiada informację o godzinach otwarcia. Nie jest czytelna dla osób z niepełnosprawnością – nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w postaci symboli graficznych (obrazkowych), alfabetem Braille'a.

3.3 Przedśionek, drzwi wejściowe i drzwi zewnętrzne

- Szerokość drzwi wejściowych wynosi 133 cm, w tym część uchylna 100 cm.

- Nie ma progu w drzwiach wejściowych i wewnętrznych.

- Drzwi ręcznie otwierane posiadają samozamykacz, otwieranie drzwi wymaga użycia siły.

- Drzwi posiadają klamki w kształcie litery „L”. Klamka jest umieszczona na wysokości 75 cm i nie wymaga obrotu dłonią.

- Przestrzeń manewrowa w przedśionku wynosi 255 cm x 180 cm, cała ta przestrzeń znajduje się poza polem otwierania drzwi.

- Zachowana jest minimalna przestrzeń manewrowa 1,5 m x 1,5 m przy drzwiach.

- Po przejściu przedśionka, po prawej stronie znajduje się kasa, a po lewej - szatnia obiektu, na wprost wejścia znajdują się toalety.

3.4 Oświetlenia

- Powierzchnie poziome i pionowe wejścia oraz ciągów pieszych wokół budynku są dobrze oświetlone.

- Oświetlenie wewnątrz budynku jest równomierne. Nie występuje zjawisko olśnienia.

- Włączniki światła znajdują się na wysokości 135 cm.

3.5 Sygnalizacja przywoływania pomocy

- Budynek nie posiada systemu przywołującego pracownika Projektorni GAK.

4. KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU, OBSŁUGA

4.1 Równorzędnie dostępne przestrzenie i korytarze w budynku

- Korytarze są bezkolizyjne i nie posiadają żadnych progów i przeszkód.
- Korytarze mają czytelny i intuicyjny układ.

4.2 Przestrzeń manewrowa

- Korytarze posiadają szerokość 2,78 m, a doprowadzające do sali lektorskiej i sali do zajęć 1,45 m.
- Istnieje minimalna przestrzeń manewrowa 1,5 x 1,5 m na środku korytarza.
- Nie jest zachowana przestrzeń manewrowa przy wszystkich drzwiach.
- Nie ma przestrzeni niższych niż 2,2 m.

4.3 Dostępność pod kątem niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słuchowej

- Nie ma specjalnie przeznaczonych miejsc dla tłumacza migowego. Pracownicy będą przeszkoleni z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami.

4.4 Zastosowane materiały wykończeniowe

- W holu wejściowym wykończenie ścian jest jednolite i jasne. Tylko jedna ściana, na której wisi tablica informacyjna jest czarna, na tablicy zawieszono zdjęcia i plakaty, które mogą być traktowane jako kontrast kolorystyczny.
- W korytarzach wykończenie większości ścian jest jednolite i jasne.
- Toalety bez kontrastów, jasne ściany i szara posadzka, lustra na ścianach, umywalki są koloru jasnego. Nie ma kontrastu na tle ścian i posadzek.

4.5 Wyposażenie, występujące miejsca do odpoczynku i siedzenia

- Komunikacja pozioma budynku jest wolna od przeszkód, a występujące miejsca do odpoczynku znajdują się poza trasami komunikacyjnymi.
- Miejsca siedzące posiadają podłokietniki.
- Obiekt nie posiada miejsc mogących być wykorzystywane (o większej przestrzeni) do odpoczynku dla osób na wózkach inwalidzkich.

4.6 Oznaczenia, tablice informacyjne, drogowskazy

- Nie przewidziano tablic informacyjnych i planów tyflograficznych dla obiektu. Informacja o rozkładzie przestrzennym budynku zostanie przekazana osobom niewidomym przez przeszkolonego pracownika. Na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja, gdzie taka osoba się znajduje.

4.7 Oświetlenie

- Stanowiska obsługi są dobrze oświetlone.
- Oświetlenie korytarzy posiada oświetlenie LED.
- Oświetlenie zapewnia dobrą orientację i ogranicza zjawisko odbicia.
- Wszystkie włączniki światła umieszczone są na wysokości 135-150 cm.

4.8 Sygnalizacja budynku

- Brak oświetlenia awaryjnego i oznakowania dróg ewakuacji.

5. KOMUNIKACJA PIONOWA

5.1 Równorzędnie dostępne windy

- Budynek nie posiada windy przystosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością.

5.2 Schody wewnętrzne

- Schody w budynku znajdują się po lewej stronie od wejścia. Schody prowadzą do jednego pomieszczenia, do sali widowiskowej na obniżonym parterze.

- Liczba stopni: 3 - Wysokość stopni: 15 cm - Szerokość stopni: 162 cm

- Brak poręczy schodów.

- Stopnie są kontrastowo oznakowane.

- Nawierzchnia schodów i podłóg z nim sąsiadujących jest równa i stabilna.

5.3 Oznakowanie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.7

5.4 Oświetlenie komunikacji pionowej zgodnie z pkt. 4.8

6. POMIESZCZENIA SANITARNE, TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, POMIESZCZENIA DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI

6.1 Dostępność toalet dla osób z niepełnosprawnością

- Nie jest zapewniona toaleta dla osoby z niepełnosprawnością.
- W budynku nie ma przewijaka dla niemowląt.
- Obiekt nie posiada natrysków dla osoby z niepełnosprawnością.
- Budynek nie posiada specjalistycznego przeznaczenia.
- Nie ma przewijaka o nośności do 80 kg.

POMIESZCZENIA (typu audytoryjne, do pracy, inne wynikające ze specyfiki obiektu)

7.1 Dostępność pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością

- Pomieszczenia na parterze są przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, nie ma progów w drzwiach, zachowana jest minimalna przestrzeń manewrowa. Nie ma dostępu do sali widowiskowej, znajdującej się na obniżonym parterze, dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

- Zapewnione są miejsca dla osób towarzyszących/asystentów.

- Pomieszczenia Projektorni GAK nie są wyposażone w pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących.

7.2 Przestrzeń manewrowa

- Nie jest zapewniona przestrzeń manewrowa w pobliżu wejścia do poszczególnych pomieszczeń.

7.3 Drzwi do pomieszczenia zgodne z pkt. 3.3

7.4 Zastosowane materiały wykończeniowe zgodnie z pkt. 4.5

7.5 Wyposażenie

- nie dotyczy.

7.6 Oznakowanie zgodnie z pkt. 4.7

7.7 Oświetlenie z pkt. 4.8

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA BUDYNKU Dla budynku została sporządzona instrukcja bezpieczeństwa zawierająca plan dróg ewakuacyjnych. Format instrukcji bezpieczeństwa nie uwzględnia potrzeb osób niewidomych. Instrukcja bezpieczeństwa zostanie zamieszczona na stronie www w formie pliku tekstowego odczytywanego przez programy dla osób niewidomych. Instrukcja nie jest tłumaczona na język migowy.